

NUTZERANWEISUNG

1. RAUMLÜFTUNG

Bitte alle 20 Minuten für 5 – 10 Minuten stoßlüften.

Bitte in den Wintermonaten bzw. bei kalter Witterung alle 20 Minuten für 3 – 5 Minuten stoßlüften.

Bitte öffnen Sie nach jeder Veranstaltung für mind. 15 Minuten die Fenster.

Bitte beachten Sie **zusätzlich**
die CO₂-Ampel:

LED blinkt rot: Bitte dringend Lüften

LED blinkt gelb: Bitte Lüften

LED blinkt grün: Lüften nicht erforderlich

2. RAUMAUSSTATTUNG


1 x 500 ml Desinfektionsmittel (Handdesinfektion)

1 x Desinfektionswipes (Flächendesinfektion)

Desinfektionsmittel und Desinfektionswipes verbleiben
im Raum. Tische und Stühle bleiben gem. dem Setting im Raum.



3. RAUMSETTING

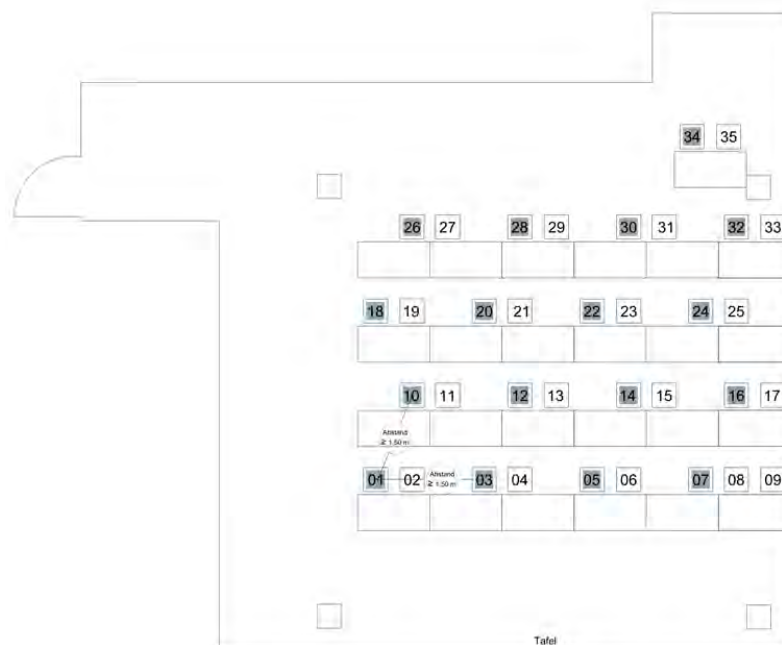

Raumzuständige(r):